



检验报告

报告编号:2025GC0223 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (水源水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0223 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (水源水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	/	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-06-05			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇雅水村天平供水水厂			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0515	生活饮用水					
检验项目	1.微生物指标 (自来水34项) 2.毒理指标 (自来水34项) 3.感官性状和一般化学指标 (自来水34项)					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《地表水环境质量标准》GB3838-2002, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【30】项指标 (微生物指标及浑浊度不作评价) 均符合Ⅱ类卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章)  签发日期: 2025年7月15日					

编制人: 郭晓

复核人: 郭晓

签发人: 郭晓

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标 (自来水34项)		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	210	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	23	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	117	500
二	毒理指标 (自来水34项)		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	< 0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	0.0022	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.20	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	2.37	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.000008	0.002
18	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0005	0.1
三	感官性状和一般化学指标 (自来水34项)		
19	铝(mg/L)	0.0031	0.2
20	锰(mg/L)	< 0.0010	0.1
21	铁(mg/L)	0.0236	0.3

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
22	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
23	锌(mg/L)	0.0056	1.0
24	氯化物(mg/L)	0.83	250
25	硫酸盐(mg/L)	2.41	250
26	色度 (铂钴色度单位) (度)	11	15
27	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	5.07	1
28	臭和味	无	无异臭、异味
29	肉眼可见物	无	无
30	pH	7.31	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
31	溶解性总固体(mg/L)	44	1000
32	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	38.03	450
33	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	1.21	3
34	氨 (以N计) (mg/L)	0.023	0.5

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0224 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (出厂水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0224 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (出厂水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	/	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2025-06-05
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇雅水村天平供水公司水厂
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05

样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0516	生活饮用水					

检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1) (检验报告专用章) 签发日期: 2025年 7月15日

编制人: 李秋芳

复核人: 何海新

签发人: 何秋练

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	1	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.15	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	3.03	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.000009	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.20	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.19	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0573	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0055	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0030	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.72	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.40	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	6	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.64	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.30	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
38	溶解性总固体(mg/L)	48	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	39.04	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.85	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.016	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.249	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

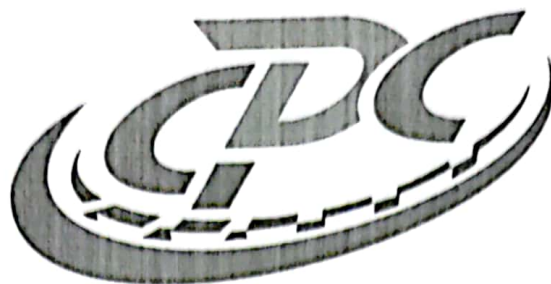

检验报告

报告编号:2025GC0225 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0225 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	/	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-06-05			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇龙湖学校			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0517	生活饮用水					
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025年7月15日					

编制人: 李洪

复核人: 何洪

签发人: 杨永练

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	1	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	0.0012	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.16	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	3.24	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.00001	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.10	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.14	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0310	0.2
27	锰(mg/L)	0.0036	0.1
28	铁(mg/L)	0.0114	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.1526	1.0
31	氯化物(mg/L)	4.38	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.44	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.58	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.24	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
38	溶解性总固体(mg/L)	50	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	41.04	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.84	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.014	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.180	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

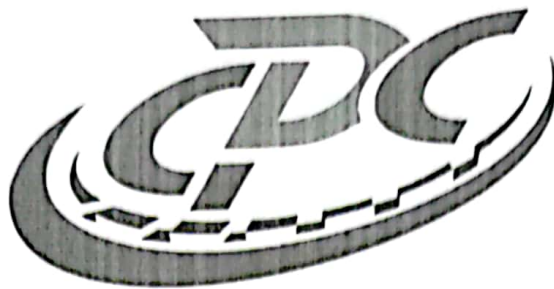

检验报告

报告编号:2025GC0226 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0226 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	/	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-06-05			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇福和高级中学			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0518	生活饮用水					
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025年7月15日					

编制人: 李锐

复核人: 何洪舒

签发人: 郭叔练

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	2	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.15	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	3.18	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.000008	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.11	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.19	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0463	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0050	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0159	1.0
31	氯化物(mg/L)	4.98	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.58	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.58	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.25	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	50	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	40.04	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.80	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.021	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.163	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

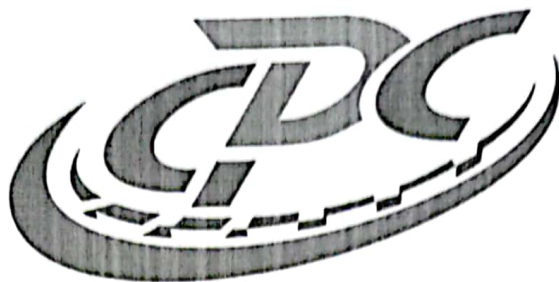

检验报告

报告编号:2025GC0227 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0227 (441624045C)		检验类别	监督检验																
样品名称	生活饮用水 (末梢水)		样品数量(ml)	2500																
样品状态	/		样品份数	1																
保存条件	冷藏		送检条件	室温																
送检单位	和平县天平供水有限公司		商标	/																
通讯地址	和平县天平供水有限公司																			
联系人	/		联系电话	/																
送检人	/		送检日期	2025-06-05																
样品相关资料	/																			
生产日期/批号	/		样品编码	/																
生产单位名称	/		采/抽样地点	阳明镇东江雅苑																
生产单位地址	/		采/抽样日期	2025-06-05																
<table><tr><td>样品编号</td><td>样品名称</td><td>样品批号</td><td>采样地点</td><td>数量</td><td>送检目的</td><td>备注</td></tr><tr><td>25GH0519</td><td>生活饮用水</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注	25GH0519	生活饮用水					
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注														
25GH0519	生活饮用水																			
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标																			
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测																			
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1) 。 (检验报告专用章)  签发日期: 2025年 7月15日																			

编制人: 李松

复核人: 何洪新

签发人: 段秋练

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	2	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.14	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.71	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.000012	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.18	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.20	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0691	0.2
27	锰(mg/L)	0.0015	0.1
28	铁(mg/L)	0.0051	0.3
29	铜(mg/L)	< 0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0011	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.68	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.46	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	6	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.57	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.25	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	52	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	43.54	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	1.21	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.016	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.182	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0228 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0228 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	/	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-06-05			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇华强中学			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0520	生活饮用水					
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025年 7月15日					

编制人: 李松

复核人: 何洪新

签发人: 何洪新

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	11	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.14	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.51	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.17	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.21	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0652	0.2
27	锰(mg/L)	0.0013	0.1
28	铁(mg/L)	0.0052	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0014	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.66	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.51	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.56	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.23	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	50	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	40.54	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	1.25	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.015	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.202	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0229 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0229 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	/	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-06-05			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇上城幼儿园			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0521	生活饮用水					

检验项目 1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标

检验依据 依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测

检验结论 依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。

检验结论

(检验报告专用章)

签发日期: 2025年 7月 15日

编制人: 袁

复核人: 何

签发人: 邵

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	2	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.14	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	2.30	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.00001	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.17	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.20	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0685	0.2
27	锰(mg/L)	0.0031	0.1
28	铁(mg/L)	0.0055	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0020	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.68	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.42	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.54	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.24	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
38	溶解性总固体(mg/L)	52	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	42.54	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	1.21	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.017	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.191	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0230 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0230 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2025-06-05
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇实验初级中学
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05

样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0522	生活饮用水					

检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025年7月15日

编制人: 李松

复核人: 何诗好

签发人: 陈永东

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	1	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.14	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.25	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.000009	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.18	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.20	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0671	0.2
27	锰(mg/L)	0.0028	0.1
28	铁(mg/L)	0.0050	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.65	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.43	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	6	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.54	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.20	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
38	溶解性总固体(mg/L)	54	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	46.54	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	1.33	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.037	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.139	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0231 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0231 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	/	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2025-06-05
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇福星中学
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05

样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0523	生活饮用水					

检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1) (检验报告专用章) 签发日期: 2025年 7月 15日

编制人: 袁晓星

复核人: 何海新

签发人: 陈叔华

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	11	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.15	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	2.69	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.000008	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.15	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.17	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0584	0.2
27	锰(mg/L)	0.0015	0.1
28	铁(mg/L)	0.0055	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0042	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.53	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.48	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.55	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.18	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
38	溶解性总固体(mg/L)	56	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	46.04	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	1.13	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.022	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.160	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

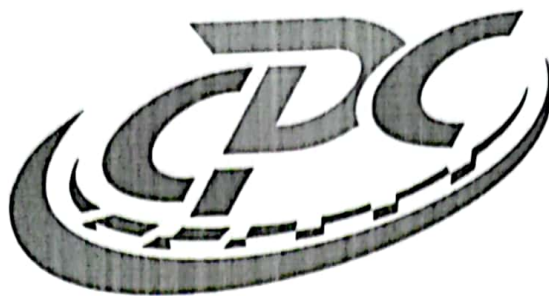

检验报告

报告编号:2025GC0232 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0232 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	/	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-06-05			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇阳明三小			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0524	生活饮用水					
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025 年 7 月 15 日					

编制人: 李强

复核人: 何诗舒

签发人: 何诗舒

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	23	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	< 0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.15	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	3.18	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.000009	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	< 0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.11	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.12	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0452	0.2
27	锰(mg/L)	0.0014	0.1
28	铁(mg/L)	0.0083	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0752	1.0
31	氯化物(mg/L)	4.42	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.52	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	6	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.55	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.15	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
38	溶解性总固体(mg/L)	52	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	41.04	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	1.13	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.040	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.125	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

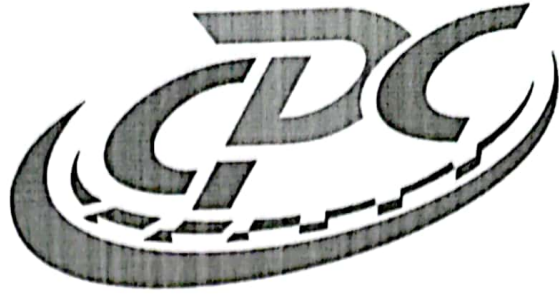

检验报告

报告编号:2025GC0233 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0233 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	/	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-06-05			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇职业技术学校			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0525	生活饮用水					
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025年 7月 15日					

编制人: 李松

复核人: 何伟新

签发人: 李松

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	10	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.15	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	3.00	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.000008	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.10	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.12	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0431	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0062	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0789	1.0
31	氯化物(mg/L)	4.39	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.50	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.52	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.10	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
38	溶解性总固体(mg/L)	50	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	42.54	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	1.28	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.063	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.128	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0234 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0234 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	/	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-06-05			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇阳明一小			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0526	生活饮用水					
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1) (检验报告专用章) 签发日期: 2025年7月15日					

编制人: 袁红

复核人: 何世好

签发人: 杨叔练

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	3	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	0.0012	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.14	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.72	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.000009	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.15	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.18	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0466	0.2
27	锰(mg/L)	0.0029	0.1
28	铁(mg/L)	0.0134	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0083	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.48	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.46	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.44	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.09	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
38	溶解性总固体(mg/L)	54	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	43.04	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.97	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.034	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.162	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0235 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0235 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	/	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-06-05			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇和平中学			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0527	生活饮用水					
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025年7月15日					

编制人: 袁媛

复核人: 何洪好

签发人: 郭叔练

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	3	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.14	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.75	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.000013	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.18	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.21	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0964	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0059	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.66	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.44	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.45	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.08	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	62	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	53.05	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	1.28	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.034	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.191	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0236 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0236 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	/	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-06-05			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇东山居委会			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-06-05			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0528	生活饮用水					
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025年 7月15日					

编制人: 蔡晓

复核人: 何清

签发人: 陈叔东

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	4	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.14	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.65	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	0.000008	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.14	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.06	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0399	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0174	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0358	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.70	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.47	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.42	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.18	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	50	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	39.54	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.97	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.024	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.190	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com