



检验报告

报告编号:24GC0337 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (水源水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息



受理编号	24GC0337 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (水源水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇雅水村天平供水有限公司水厂
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 (自来水34项) 2.毒理指标 (自来水34项) 3.感官性状和一般化学指标 (自来水34项)		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检34项指标中总大肠菌群、大肠埃希氏菌超标, 其余均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 签发日期: 2024年 8月 13日		

编制人: 袁晓

复核人:

签发人:



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标 (自来水34项)		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	33	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	2	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	130	500
二	毒理指标 (自来水34项)		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	0.001	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	0.0037	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.14	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.50	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000015	0.002
18	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0015	0.1
三	感官性状和一般化学指标 (自来水34项)		
19	铝(mg/L)	0.0127	0.2
20	锰(mg/L)	< 0.0010	0.1
21	铁(mg/L)	0.0235	0.3



水质检验报告送检结果

202319007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
22	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
23	锌(mg/L)	0.0068	1.0
24	氯化物(mg/L)	0.98	250
25	硫酸盐(mg/L)	3.08	250
26	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
27	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.31	1
28	臭和味	无	无异臭、异味
29	肉眼可见物	无	无
30	pH	7.13	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
31	溶解性总固体(mg/L)	46	1000
32	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	38.03	450
33	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	1.29	3
34	氨 (以N计) (mg/L)	0.010	0.5

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:24GC0338 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (出厂水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

受理编号	24GC0338 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (出厂水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇雅水村天平供水有限公司水厂
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1) (检验报告专用章) 签发日期 2024年8月13日		

编制人: 袁秋

复核人:

杨晓

签发人:

郭永练

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	22	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	0.001	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.13	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.94	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.30	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.47	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0345	0.2
27	锰(mg/L)	< 0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0034	0.3
29	铜(mg/L)	< 0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	< 0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	4.74	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.99	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.12	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.30	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	44	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	35.53	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.88	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.018	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.240	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:24GC0339 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

受理编号	24GC0339 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	龙湖学校 (福东社区)
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1) (检验报告专用章) 签发日期: 2024 年 8 月 13 日		

编制人: 袁耀

复核人: 李新

签发人: 陈叔练



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	10	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	0.001	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.12	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.71	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	< 0.025	0.05



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.10	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.16	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0578	0.2
27	锰(mg/L)	0.0043	0.1
28	铁(mg/L)	0.0273	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.1498	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.48	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.94	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.07	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.26	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	44	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	37.53	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.88	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.012	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.192	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

专真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

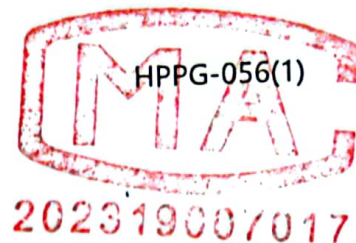

检验报告

报告编号:24GC0340 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

受理编号	24GC0340 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	福和高级中学 (河东社区)
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2024年 8月13日		

编制人: 袁秋星

复核人: 张纪

签发人: 邵叔练



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	13	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	0.001	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.13	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.71	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	< 0.025	0.05

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.16	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.26	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0405	0.2
27	锰(mg/L)	0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0039	0.3
29	铜(mg/L)	< 0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0105	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.33	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.99	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.21	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.84	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	42	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	33.03	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.94	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.026	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.229	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:24GC0341 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



202319007017

水质检验报告送检信息

受理编号	24GC0341 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	东江雅苑 (河西社区)
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1) (检验报告专用章) 签发日期: 2024年 8月 13日		

编制人: 袁秋

复核人: 杨

签发人: 江叔练



水质检验报告送检结果

202310007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	12	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.13	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.63	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.15	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.29	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0475	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0029	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.99	250
32	硫酸盐(mg/L)	3.00	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.19	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.61	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	46	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	39.04	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.96	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.008	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.206	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:24GC0342 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

受理编号	24GC0342 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	华强中学 (福和社区)
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2024 年 8 月 13 日		

编制人: 袁秋

复核人: 杨

签发人: 陈东练



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	14	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	0.001	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.13	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.94	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.28	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.16	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0388	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0030	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.99	250
32	硫酸盐(mg/L)	3.01	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.15	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.52	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	42	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	35.53	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.84	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.011	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.210	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:24GC0343 (441624045C)


样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

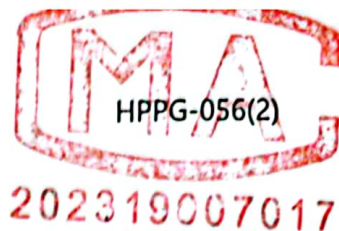

水质检验报告送检信息

受理编号	24GC0343 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	实验初级中学 (福丰社区)
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2024年 8月 13日		

编制人: 李延军


复核人:

杨明

签发人:

陈永强

水质检验报告送检结果

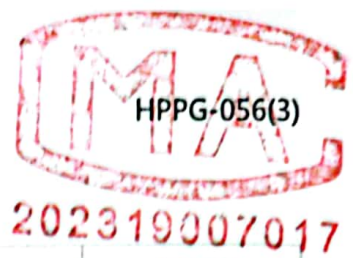

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	29	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	0.002	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.13	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.66	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	< 0.025	0.05



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.13	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.27	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0407	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0031	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0034	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.75	250
32	硫酸盐(mg/L)	3.00	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.08	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.36	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	44	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	34.53	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.94	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.013	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.220	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:24GC0344 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

受理编号	24GC0344 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明一小 (西城社区)
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1) (检验报告专用章) 签发日期: 2024年 8月13日		

编制人: 袁秋果

复核人:

杨红

签发人:

郭秋林

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	11	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	0.0011	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.11	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	2.00	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.10	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.15	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.1128	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0150	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0058	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.76	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.94	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.13	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.49	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
38	溶解性总固体(mg/L)	44	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	37.53	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.80	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.028	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.186	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com




检验报告

报告编号:24GC0345 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

202319007017

受理编号	24GC0345 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	和平职业技术学校 (翠竹社区)
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1) (检验报告专用章) 签发日期: 2024年8月13日		

编制人: 袁继

复核人: 杨

签发人: 杨

水质检验报告送检结果



202319007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	14	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	0.001	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	0.0011	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.11	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.84	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.10	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.13	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.1390	0.2
27	锰(mg/L)	< 0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0110	0.3
29	铜(mg/L)	< 0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0055	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.76	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.91	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.20	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	8.24	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	40	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	33.53	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.80	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.014	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.180	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

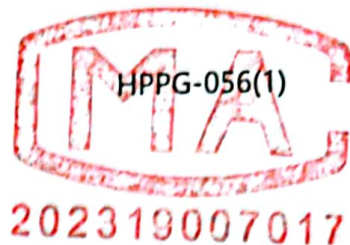

检验报告

报告编号:24GC0346 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

受理编号	24GC0346 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇府 (东城社区)
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2024年 8月13日		

编制人: 赵明

复核人: 李永

签发人: 陈永练



水质检验报告送检结果

202319007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	13	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	0.002	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.12	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.80	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	< 0.025	0.05

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.16	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.12	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0347	0.2
27	锰(mg/L)	0.0352	0.1
28	铁(mg/L)	0.0426	0.3
29	铜(mg/L)	< 0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.2393	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.49	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.98	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.11	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.51	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	46	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	36.53	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.92	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.033	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.202	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:24GC0347 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

受理编号	24GC0347 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明三小 (南堤社区)
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2024年8月13日		

编制人: 袁晓

复核人: 张

签发人: 陈永练

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	19	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	0.0011	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.12	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.91	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.12	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.21	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0255	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0098	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0033	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.53	250
32	硫酸盐(mg/L)	2.94	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.27	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	8.05	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	42	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	34.03	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.76	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.009	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.190	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。



地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

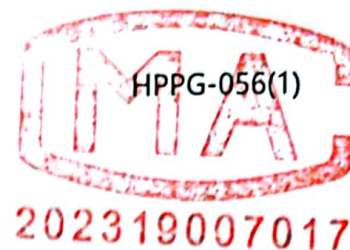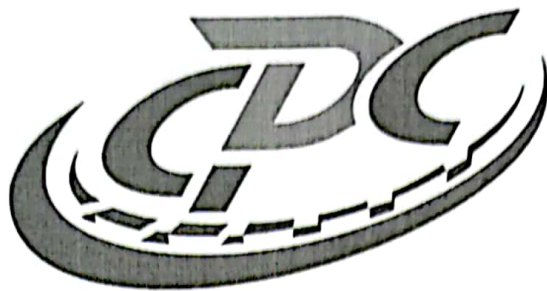

检验报告

报告编号:24GC0348 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息



受理编号	24GC0348 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	东山居委会 (东山社区)
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2024年 8 月 13 日		

编制人: 袁煜

复核人: 叶志毅

签发人: 陈永练

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	6	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	0.001	0.05
6	镍(mg/L)	0.0027	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	0.0017	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.13	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.88	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	< 0.025	0.05



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.14	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.15	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0366	0.2
27	锰(mg/L)	0.0110	0.1
28	铁(mg/L)	0.0177	0.3
29	铜(mg/L)	0.0015	1.0
30	锌(mg/L)	0.1211	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.77	250
32	硫酸盐(mg/L)	3.04	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.18	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.09	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	42	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	32.53	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.85	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.018	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.224	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

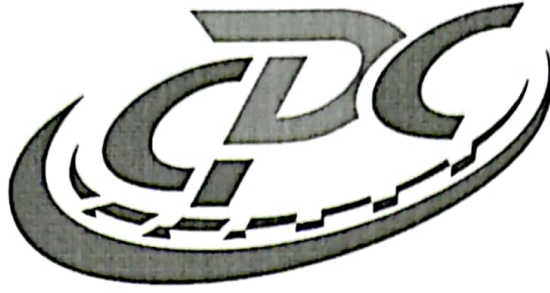

检验报告

报告编号:24GC0349 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

受理编号	24GC0349 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	上城幼儿园 (上城社区)
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1) (检验报告专用章) 签发日期: 2024年8月13日		

编制人: 袁晓

复核人: 李

签发人: 陈秋华



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	15	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.13	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	1.83	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.15	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.31	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0402	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	0.0026	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0037	1.0
31	氯化物(mg/L)	4.01	250
32	硫酸盐(mg/L)	3.02	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.15	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.55	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
38	溶解性总固体(mg/L)	46	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	41.04	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	1.00	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.025	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.230	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:24GC0350 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息



受理编号	24GC0350 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2024-07-17
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	福星中学 (新城社区)
生产单位地址	/	采/抽样日期	2024-07-17
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标		
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检42项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2024年 8月 13日		

编制人: 袁晓

复核人: 李和

签发人: 陈继



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	32	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	0.001	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.13	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	1.72	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000015	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0003	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0015	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.014	1
22	二氯乙酸(mg/L)	< 0.025	0.05



水质检验报告送检结果

202319007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.13	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.26	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0315	0.2
27	锰(mg/L)	0.0016	0.1
28	铁(mg/L)	0.0043	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0087	1.0
31	氯化物(mg/L)	3.76	250
32	硫酸盐(mg/L)	3.01	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.23	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.83	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	42	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	35.53	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.88	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.009	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.210	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

-mail:hpcdcbg5631383@163.com