



检验报告

报告编号:2025GC0002 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (出厂水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息



受理编号	2025GC0002 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (出厂水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2025-01-06
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇雅水村天平供水有限公司水厂
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06

样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0002	出厂水	/	天平供水有限公司水厂	1	/	/

检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025 年 3 月 6 日

编制人: 袁恩

复核人: 杨

签发人: 杨东练





水质检验报告送检结果

202319007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	7	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.21	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	2.47	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000005	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.14	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.22	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	<0.0010	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	<0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	5.41	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.38	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.44	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.63	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	48	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	36.03	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.56	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.020	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.210	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0003 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

第1页/共5页

水质检验报告送检信息



受理编号	2025GC0003 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	液体	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-01-06			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇龙湖学校			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0003	末梢水	/	龙湖学校	1	/	/
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025 年 3 月 6 日					

编制人: 蔡晓

复核人: 杨

签发人: 杨叔练



水质检验报告送检结果

202310007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	14	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.21	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.46	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000005	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	<0.10	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.20	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	<0.0010	0.2
27	锰(mg/L)	0.0443	0.1
28	铁(mg/L)	<0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0747	1.0
31	氯化物(mg/L)	5.51	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.32	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.53	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.65	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	52	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	38.03	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.64	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.026	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.238	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0004 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0004 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2025-01-06
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇福和高级中学
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06

样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0004	末梢水	/	末梢水	1	/	/

检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025年3月6日

编制人: 袁秋果

复核人: 杨明

签发人: 陈取练

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	12	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.21	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	2.42	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000005	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.12	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.20	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	< 0.0010	0.2
27	锰(mg/L)	< 0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	< 0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	< 0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	0.0046	1.0
31	氯化物(mg/L)	5.43	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.36	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.39	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.59	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	48	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	34.03	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.56	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.015	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.229	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

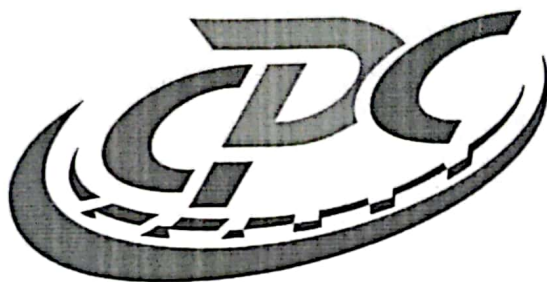

检验报告

报告编号:2025GC0005 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0005 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2025-01-06
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇东江雅苑
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06

样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0005	末梢水	/	东江雅苑	1	/	/

检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025年3月6日

编制人: 袁秋星

复核人: 杨

签发人: 邱叔练



水质检验报告送检结果

202319007017

检验项目	检验结果	参考值
微生物指标		
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
菌落总数(CFU/mL)	18	100
毒性指标		
铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
银(mg/L)	< 0.0010	0.05
镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
氟化物(mg/L)	0.21	1.0
硝酸盐 (以N计) (mg/L)	2.42	10
三氯甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
四氯化碳(mg/L)	< 0.000005	0.002
一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
三溴甲烷(mg/L)	< 0.0005	0.1
三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05



水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.12	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.21	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0036	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	<0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	5.31	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.34	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.46	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.68	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	58	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	36.03	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.48	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.014	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.197	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0006 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0006 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	液体	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-01-06			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇华强中学			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0006	末梢水	/	华强中学	1	/	/
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025 年 3 月 6 日					

编制人: 袁红?

复核人:

杨明

签发人:

郭永强

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	12	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.21	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	2.45	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000005	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.13	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.22	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0028	0.2
27	锰(mg/L)	< 0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	< 0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	< 0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	< 0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	5.35	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.36	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.61	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.57	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	58	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	44.04	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.56	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.018	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.205	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

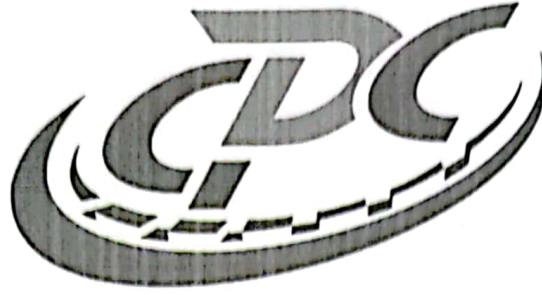

检验报告

报告编号:2025GC0007 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息



受理编号	2025GC0007 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2025-01-06
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇上城幼儿园
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06

样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0007	末梢水	/	上城幼儿园	1	/	/

检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025 年 3 月 6 日

编制人: 袁仁玉

复核人:

签发人:



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	8	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.21	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.42	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000005	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05



水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	<0.10	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.21	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	<0.0010	0.2
27	锰(mg/L)	0.0154	0.1
28	铁(mg/L)	<0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	5.58	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.33	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.55	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.60	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	58	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	42.04	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.48	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.032	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.210	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0008 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息



202319007017

受理编号	2025GC0008 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	液体	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-01-06			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇实验初级中学			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0008	末梢水	/	实验初级中学	0	/	/
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025年 3月 6日					

编制人: 李松

复核人:

张

签发人:

李松

水质检验报告送检结果



202319007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	15	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.21	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	2.45	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000005	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	< 0.025	0.05

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.14	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.21	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0055	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	<0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	5.32	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.36	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.73	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.56	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	60	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	38.03	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.40	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.020	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.203	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0009 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息



HPPG-056(2)

202319007017

受理编号	2025GC0009 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	液体	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-01-06			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇福星中学			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0009	末梢水	/	福星中学	1	/	/
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025 年 3 月 6 日					

编制人: 袁理

复核人:

签发人:

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	12	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.21	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.44	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000005	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.14	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.22	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0042	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	<0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	5.35	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.37	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.68	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.50	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	52	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	40.04	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.56	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.039	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.202	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

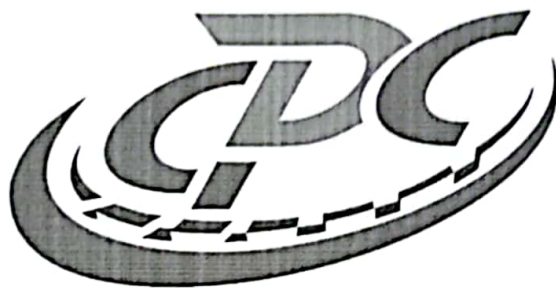

检验报告

报告编号:2025GC0010 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0010 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	液体	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-01-06			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇阳明三小			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0010	末梢水	/	阳明三小	1	/	/
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025年 3月6日					

编制人: 袁晓

复核人: 张

签发人: 张

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	15	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	< 0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.21	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	2.43	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000005	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	< 0.025	0.05



水质检验报告送检结果

202319007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.14	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.21	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0050	0.2
27	锰(mg/L)	0.0011	0.1
28	铁(mg/L)	<0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	5.35	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.37	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.57	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.46	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	58	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	22.02	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.64	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.016	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.190	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

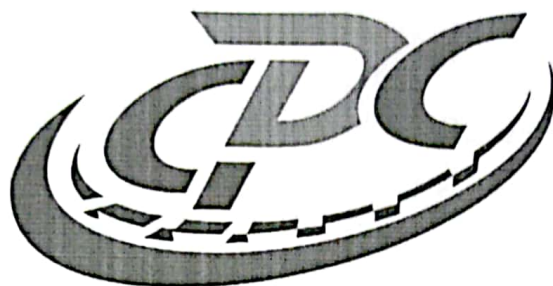

检验报告

报告编号:2025GC0011 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0011 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	液体	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-01-06			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇职业技术学校			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0011	末梢水	/	职业技术学校	1	/	/
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025年3月6日					

编制人: 袁晓

复核人: 杨

签发人: 张永林



HPPG-056(3)

水质检验报告送检结果

202319007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	10	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.21	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.44	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000005	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.15	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.20	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0277	0.2
27	锰(mg/L)	0.0026	0.1
28	铁(mg/L)	<0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	5.35	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.37	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.70	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.41	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	54	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	32.03	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.48	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.023	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.200	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检验报告

报告编号:2025GC0012 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息



受理编号	2025GC0012 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	液体	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-01-06			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇阳明一小			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0012	末梢水	/	阳明一小	1	/	/
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期 2025 年 3 月 6 日					

编制人: 蔡星

复核人: 杨明

签发人: 陈永东



水质检验报告送检结果

202319007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	9	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.21	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	2.43	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000005	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05

水质检验报告送检结果



序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.17	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.17	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0049	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	<0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	5.33	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.36	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.43	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.69	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	46	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	26.02	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.32	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.025	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.216	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

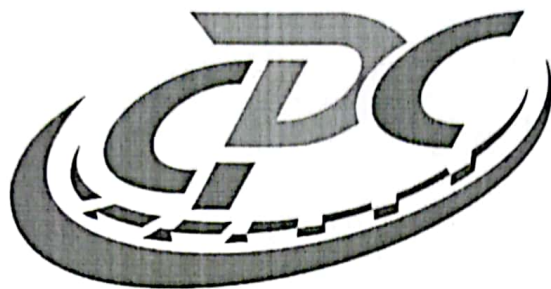

检验报告

报告编号:2025GC0013 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

水质检验报告送检信息



HPPG-056(2)

202319007017

受理编号	2025GC0013 (441624045C)	检验类别	监督检验			
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500			
样品状态	液体	样品份数	1			
保存条件	冷藏	送检条件	室温			
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/			
通讯地址	和平县天平供水有限公司					
联系人	/	联系电话	/			
送检人	/	送检日期	2025-01-06			
样品相关资料	/					
生产日期/批号	/	样品编码	/			
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇和平中学			
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06			
样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0013	末梢水	/	和平中学	1	/	/
检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标					
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.12-2023方法检测					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2023年3月6日					

编制人: 袁国良

复核人: 李国良

签发人: 李国良



HPPG-056(3)

水质检验报告送检结果

202319007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	16	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	< 0.0010	0.002
5	★铬 (六价) (mg/L)	< 0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	< 0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	< 0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	< 0.0010	0.01
9	银(mg/L)	< 0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	< 0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	< 0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	< 0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	< 0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.21	1.0
15	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	2.44	10
16	三氯甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	< 0.000005	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	< 0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	< 0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	< 0.025	0.05

水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.12	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.22	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0186	0.2
27	锰(mg/L)	0.0025	0.1
28	铁(mg/L)	<0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	0.21	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.35	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.65	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.65	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	46	1000
39	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	28.03	450
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.40	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.024	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.189	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。




地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

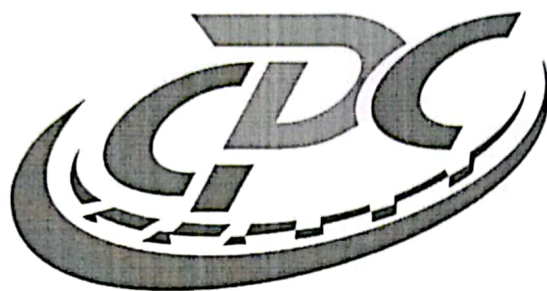

检验报告

报告编号:2025GC0014 (441624045C)

样品名称:生活饮用水 (末梢水)

受检单位:和平县天平供水有限公司

检验类别:监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

第1页/共5页



水质检验报告送检信息

受理编号	2025GC0014 (441624045C)	检验类别	监督检验
样品名称	生活饮用水 (末梢水)	样品数量(ml)	2500
样品状态	液体	样品份数	1
保存条件	冷藏	送检条件	室温
送检单位	和平县天平供水有限公司	商标	/
通讯地址	和平县天平供水有限公司		
联系人	/	联系电话	/
送检人	/	送检日期	2025-01-06
样品相关资料	/		
生产日期/批号	/	样品编码	/
生产单位名称	/	采/抽样地点	阳明镇东山居委会
生产单位地址	/	采/抽样日期	2025-01-06

样品编号	样品名称	样品批号	采样地点	数量	送检目的	备注
25GH0014	末梢水	/	东山居委会	1	/	/

检验项目	1.微生物指标 2.毒性指标 3.感官性状和一般化学指标 4.消毒剂指标
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2023方法检测
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检【42】项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2025 年 3 月 6 日

编制人: 蔡煜

复核人: 杨吃

签发人: 陈叔练



HPPG-056(3)

水质检验报告送检结果

202319007017

序号	检验项目	检验结果	参考值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数(CFU/mL)	13	100
二	毒性指标		
4	铍(mg/L)	<0.0010	0.002
5	★铬(六价)(mg/L)	<0.0005	0.05
6	镍(mg/L)	<0.0010	0.02
7	砷(mg/L)	<0.0010	0.01
8	硒(mg/L)	<0.0010	0.01
9	银(mg/L)	<0.0010	0.05
10	镉(mg/L)	<0.0010	0.005
11	汞(mg/L)	<0.0001	0.001
12	铅(mg/L)	<0.0010	0.01
13	氰化物(mg/L)	<0.0016	0.05
14	氟化物(mg/L)	0.21	1.0
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.42	10
16	三氯甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
17	四氯化碳(mg/L)	<0.000005	0.002
18	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.1
19	二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.0001	0.06
20	三溴甲烷(mg/L)	<0.0005	0.1
21	三卤甲烷(mg/L)	0.005	1
22	二氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.05



水质检验报告送检结果

序号	检验项目	检验结果	参考值
23	三氯乙酸(mg/L)	<0.025	0.1
24	氯酸盐(mg/L)	0.15	0.7
25	亚氯酸盐(mg/L)	0.20	0.7
三	感官性状和一般化学指标		
26	铝(mg/L)	0.0011	0.2
27	锰(mg/L)	<0.0010	0.1
28	铁(mg/L)	<0.0010	0.3
29	铜(mg/L)	<0.0010	1.0
30	锌(mg/L)	<0.0010	1.0
31	氯化物(mg/L)	5.30	250
32	硫酸盐(mg/L)	5.34	250
33	色度 (铂钴色度单位) (度)	5	15
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	0.74	1
35	臭和味	无	无异臭、异味
36	肉眼可见物	无	无
37	pH	7.62	6.5≤pH≤8.5
38	溶解性总固体(mg/L)	48	1000
39	总硬度 (以CaCO3计) (mg/L)	30.03	450
40	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	0.40	3
41	氨 (以N计) (mg/L)	0.040	0.5
四	消毒剂指标		
42	二氧化氯(mg/L)	0.192	0.8

检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内(微生物除外)提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com